SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Viale Amendola n.2 - 40026 Imola (BO)

U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 604425 - Fax 0542 604455 - email ashl@ausl.imola.bo.it

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI GERIATRIA E LUNGODEGENZA OSPEDALE DI IMOLA

OSPEDALE "SANTA MARIA DELLA SCALETTA" - VIA MONTERICCO n°4 - 40026 IMOLA (BO)

Oggetto elaborato

PROGETTO ESECUTIVO REPARTO GERIATRIA

DG1 - 1° STRALCIO

ARCHITETTONICO

PIANTA PIANO TERZO

ABACO INFISSI ESTERNI

Planimetria

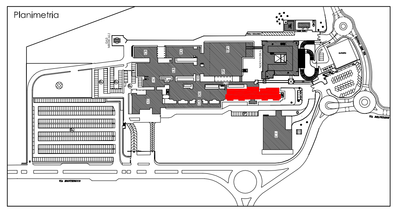

Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario	Il Direttore Amministrativo	Il Responsabile dell' U.O.P.T.I.
Dott.ssa Maria Lazzarato	Dott. G. Spagnoli	Dott. M. Mingozzi	Dott. Ing. D. A. Faiello

Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Francesco Ferrari

Direttore dei Lavori:
Dott. Ing. D. Alessandro Faiello

Coordinatore della Sicurezza:
Geom. Mario Costaldi

Ufficio Direzione Lavori:
Geom. Daniela Righini
Per. Ind. Valentino Arcolani
Per. Ind. Marco Orsi

Impresa

Progettista Opere Edili:
Dott. Ing. D. Alessandro Faiello
Geom. Daniela Righini

Progettisti Impianti Elettrici:
Per. Ind. Valentino Arcolani

Progettisti Impianti Meccanici:
Per.Ind. Marco Orsi

Gruppo di Lavoro UOPTI:
Dott. Ing. S. Scala
Dott. Ing. Jr. L. Campomori
Per. Ind. A. Cagnoni

Elaborato n.	
	DS\OCN\006\A1.07

Progetto/attività n.	gara n.	direzione lavori n.	Scala	Data
P/14/13			1:200 -1:50	Marzo 2014

revisione 1	data	revisione 5	data
revisione 2	data	revisione 6	data
revisione 3	data	revisione 7	data
revisione 4	data	revisione 8	data

POSIZ. ARCHIVIO: Postd(SAT)\OPTI_server\01_progetti-attivi\2015\p1413_OCN_RP47_Ger-Lung\ProgettoEsecutivo

ABACO INFISSI ESTERNI - DG1 - 1° STRALCIO

TIPOLOGIA INFISSO	DIMENSIONI INFISSO	SUDDIVISIONE	Q.TA'
TIPOLOGIA INFISSO B	0,92/0,94 b x 1,57/1,64 h	1 Anta + Vasistas	n.1
TIPOLOGIA INFISSO B1	0,92/0,94 b x 1,57/1,64 h	1 Anta a Vasistas Manuale - No Tapparella + Griglia Aerazione	n.2
TIPOLOGIA INFISSO C	1,43/1,61 b x 1,80/1,85 h	2 Ante + Vasistas	n.9
TIPOLOGIA INFISSO D	0,79/0,96 b x 1,80/1,85 h	1 Anta + Vasistas	n.7
TIPOLOGIA INFISSO D1	0,79/0,96 b x 1,80/1,85 h	1 Anta a Vasistas Manuale - No Tapparella + Griglia Aerazione	n.4
TIPOLOGIA INFISSO E	3,22 b x 1,80 h	2 Ante fisse + 2 ribalta +2 Vasistas manuali - No Tapparella	n.1
TIPOLOGIA INFISSO F	2,49 b x 3,21 h	9 Ante Fisse Vetro Antifondamento + 3 Anta a vasistas man. - no Tapp.	n.1
TIPOLOGIA INFISSO G	1,20 b x 2,60 h	1 Anta fisso + 1 ribalta + Vasistas man. + Anta Fisso vetro antifst. - No Tapp.	n.1
TIPOLOGIA INFISSO H	1,53/1,72-1,53/1,72 b x 1,80/1,85 h	4 Ante + 2 Vasistas (doppio infisso)	n.2
TIPOLOGIA INFISSO I	1,77/1,80-1,77/1,80 b x 1,80/1,85 h	4 Ante + 2 Vasistas (cassonetto a "L" - doppio infisso)	n.4
TIPOLOGIA INFISSO L	1,23/1,36 b x 1,80/1,85 h	2 Ante + Vasistas (cassonetto a "L" - vasistas manuale)	n.4
TIPOLOGIA INFISSO L1	1,24/1,36 b x 1,80/1,85 h	2 Ante + Vasistas	n.6
TIPOLOGIA INFISSO L2	1,24/1,36 b x 1,80/1,85 h	2 Ante + Vasistas (cassonetto a"L")	n.4
TIPOLOGIA INFISSO L3	1,24/1,36 b x 1,80/1,85 h	1 Anta a ribalta + 1 Anta Fisso + griglia Aerazione - No Tapparella	n.1
TIPOLOGIA INFISSO M	1,22/1,42 b x 1,30/1,35 h	2 Ante - No Vasistas	n.8

N.B.: TUTTI GLI INFISSI CON ANTE APRIBILI DOVRANNO ESSERE DOTATI DI SERRATURA O MANIGLIA ASPORTABILE PER BLOCCARE L'APERTURA LA SERRATURA DELLE ANTE DOVRA' ESSERE UNIFICATA IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLA DL
N.B.: TUTTE LE TAPPARELLE DOVRANNO ESSERE MOTORIZZATE IN BASE ALL'ABACO E ALLE INDICAZIONI DELLA D.L.
N.B.: I VASISTAS SONO DA PREVEDERE AUTOMATIZZATI IN BASE ALL'ABACO E ALLE INDICAZIONI DELLA D.L.
N.B.: I VASISTAS DOVRANNO AVERE UN SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'ANTA PER EVITARNE L'APERTURA COMPLETA
N.B.: TUTTI GLI INFISSI DOVRANNO AVERE VETRI DI SICUREZZA ANTIFONDAMENTO
N.B.: TUTTI GLI INFISSI DEI SERVIZI IGIENICI DOVRANNO AVERE VETRI SATINATIN BASE ALLE INDICAZIONI DELLA DL
N.B.: TUTTI GLI INFISSI DOVRANNO AVERE LE PARTIZIONI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE UGUALE AGLI ESISTENTI O IN BASE ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DL. L'ABACO DOVRA ESSERE APPROVATO DALLA DL PRIMA DELL'ORDINE DEFINITIVO
N.B.: TUTTI GLI INFISSI DOTATI DI GRIGLIA DI AERAZIONE NON SARANNO DOTATI DI TAPPARELLA, LA GRIGLIA SARA' FORNITA DALLA DITTA DEGLI INFISSI E SARA' COMPLEMENTARE AD ESSI. IL TAMPONAMENTO DEL VANO DEL CASSONETTO SARA' ONERE DELL'IMPRESA EDILE

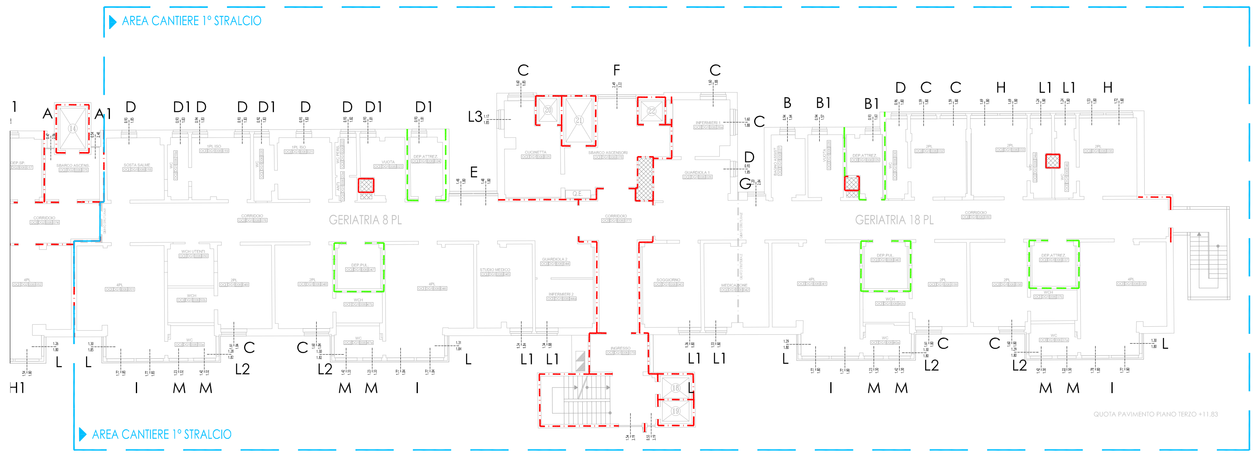

SEZIONE TIPO INFISSO D1

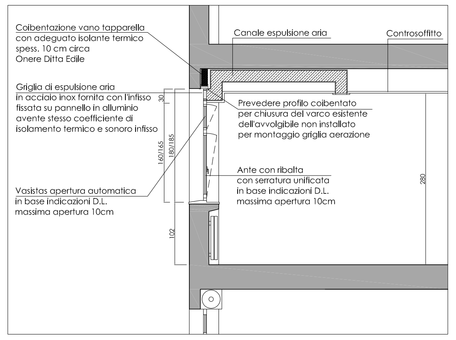

scala 1:50

SCHEMA DI MASSIMA INFISSI ESTERNI - DG1 - 1° STRALCIO

SCHEMA INFISSO B
n. 1



SCHEMA INFISSO B1
n. 2

Note: NO TAPPARELLA
NO VASISTAS AUTOMATICO

SCHEMA INFISSO C
n. 9



SCHEMA INFISSO D
n. 7



SCHEMA INFISSO D1
n. 4

Note: NO TAPPARELLA
NO VASISTAS AUTOMATICO



SCHEMA INFISSO E
n. 1

Note: NO TAPPARELLA



SCHEMA INFISSO F
n. 1

Note: NO TAPPARELLA
NO VASISTAS AUTOMATICO



SCHEMA INFISSO G
n. 1

Note: NO TAPPARELLA



SCHEMA INFISSO H
n. 2

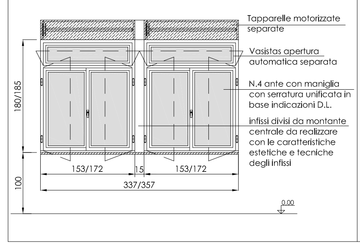

SCHEMA INFISSO I
n. 4

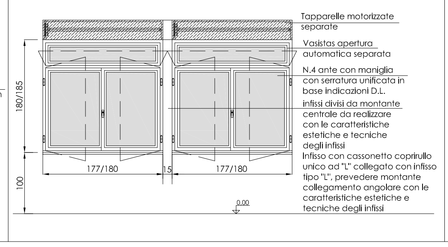

SCHEMA INFISSO L
n. 4

Note: NO VASISTAS AUTOMATICO

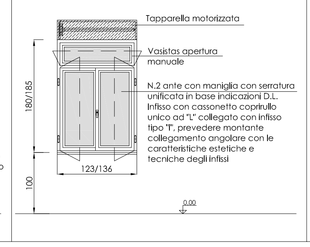

SCHEMA INFISSO L1
n. 6

SCHEMA INFISSO L2
n. 4

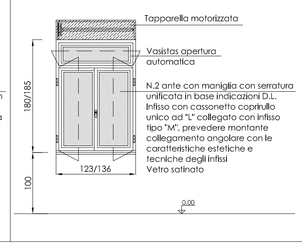

SCHEMA INFISSO L3
n. 1

Note: NO TAPPARELLA
NO VASISTAS AUTOMATICO

SCHEMA INFISSO M
n. 8