

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI GERIATRIA E LUNGODEGENZA OSPEDALE DI IMOLA

OSPEDALE "SANTA MARIA DELLA SCALETTA" - VIA MONTERICCO n°4 - 40026 IMOLA (BO)

Oggetto elaborato

**PROGETTO ESECUTIVO
REPARTO GERIATRIA**


DG1 - 1° STRALCIO

ELETTRICO

**TIPICO CENTRALINO PER
LOCALI GUARDIOLA,
AMBULATORIO E CAPO SALA**

SCHEMA ELETTR. UNIFILARE

Planimetria

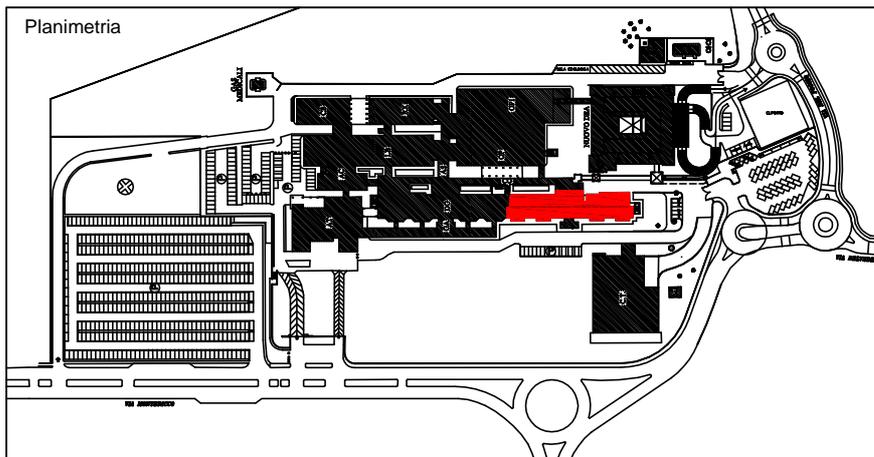

il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Lazzarato

il Direttore Sanitario
Dott. G. Spagnoli

il Direttore Amministrativo
Dott. M. Mingozzi

il Responsabile dell' U.O.P.T.I.
Dott. Ing. D. A. Faiello

Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Francesco Ferrari

Direttore dei Lavori:
Dott. Ing. D. Alessandro Faiello

Coordinatore della Sicurezza:
Geom. Mario Castaldi

Ufficio Direzione Lavori:
Geom. Daniela Righini
Per. Ind. Valentino Arcolani
Per. Ind. Marco Orsi

Impresa

Progettista Opere Edili:
Dott. Ing. D. Alessandro Faiello
Geom. Daniela Righini

Progettisti Impianti Elettrici:
Per. Ind. Valentino Arcolani

Progettisti Impianti Meccanici:
Per.Ind. Marco Orsi

Gruppo di lavoro UOPTI:
Dott. Ing. S. Scala
Dott. Ing. Jr. L. Campomori
Per. Ind. A. Cagnani

Elaborato n.

E1.04

DS\OCN\006\E1.04

Progetto/attività n.

P/14/13

gara n.

direzione lavori n.

Scala

-

Data

Marzo 2014

revisione 1	data
revisione 2	data
revisione 3	data
revisione 4	data

revisione 5	data
revisione 6	data
revisione 7	data
revisione 8	data

Targa quadro conforme alla norma CEI 17-13
(da compilare a cura del fornitore)

Costruttore


(nome o marchio di fabbrica del costruttore)

CE

(marchatura CE)

DENOMINAZIONE CENTRALINO GUARDIOLA
 SIGLA CG 3P
 PROVENIENZA OG1 3P
 NUMERO DI SERIE O MATRICOLA
 TENSIONE NOMINALE 230 V
 NUMERO DELLE FASI 1+N
 FREQUENZA 50 Hz
 TENSIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI
 DI COMANDO E SEGNALEZIONE - V
 CORRENTE A PIENO CARICO
 (corrente nominale del quadro) 20 A
 CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO
 CONDIZIONATA TRIFASE Icc - kA
 CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO
 CONDIZIONATA MONOFASE Icc < 4,5 kA
 NUMERO DELLO SCHEMA ELETTTRICO E1.04

12 MODULI

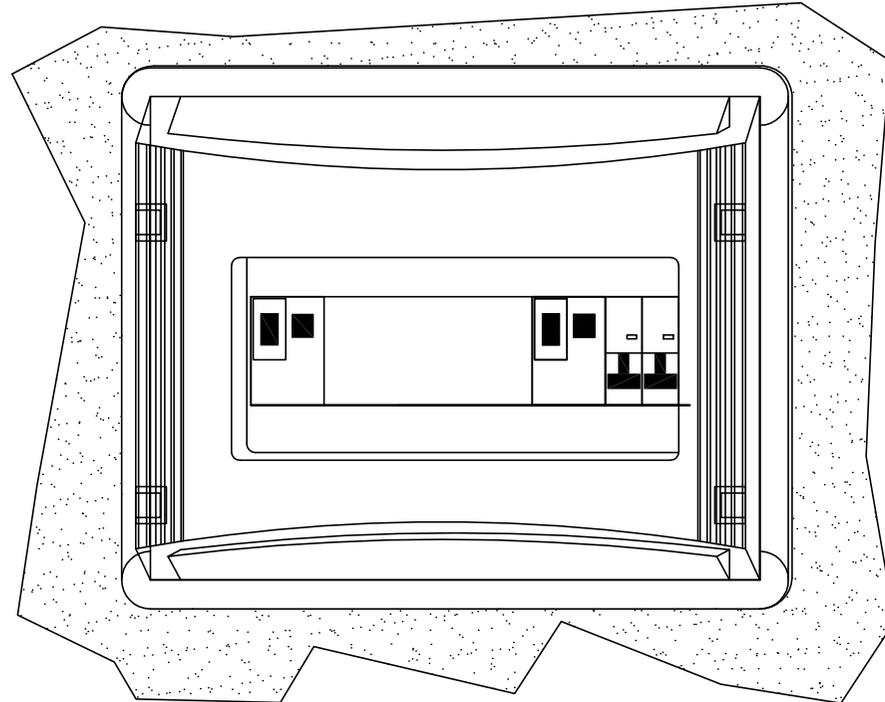

La targa dovrà essere rivettata ben in vista sul fronte del quadro.
 La targa dovrà essere metallica con i riferimenti normativi serigrafati.
 I dati caratteristici di ogni quadro dovranno essere riportati mediante punzonatura negli appositi spazi.

NOTE:

- LE DIMENSIONI RIPORTATE SONO PURAMENTE INDICATIVE
- LA DITTA INSTALLATRICE, NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA, DOVRA' ATTENERSI ALL'ACQUISTO DI MATERIALE FACENDO LE SUE ECCEZIONI IN VARIANTE RIFERENDOSI PERO' AD APPARECCHIATURE DI EQUIVALENTI CARATTERISTICHE E CHE DOVRANNO ESSERE ACCETTATE DALLA DIREZIONE LAVORI
- IL DIMENSIONAMENTO DEL QUADRO AL FINE DEL CALCOLO DELLA SOVRATEMPERATURA E' A CURA DEL QUADRISTA, COME PURE LA NUMERAZIONE DEI COMPONENTI DEL QUADRO, IN QUANTO I FILI E I MORSETTI HANNO UNA NUMERAZIONE INDICATIVA NELLO SCHEMA
- SARÀ A CURA DELLA DITTA INSTALLATRICE RICONSEGNARE GLI ELABORATI GRAFICI, RIPORTANTI IN MODO CHIARO E COMPRESIBILE LE EVENTUALI MODIFICHE E NUMERAZIONI CORRETTE, AL FINE DI POTERNE REDIGERE L'AS-BUILT.

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: CENTRALINO
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-81
 TENSIONE NOMINALE (V): 230
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 20
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): --
 CORRENTE DI PICCO (kA): --
 ALTEZZA (mm): 264
 LARGHEZZA (mm): 328
 PROFONDITA' (mm): 115
 GRADO DI PROTEZIONE: IP40
 FORMA COSTRUTTIVA: VEDI DISEGNO
 COLORE INVOLUCRO: --
 TIPO DI PORTA: TRASPARENTE
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:
					<i>Favella</i>

Data:	MARZO 2014
Disegno:	<i>Campanone</i>
Contr.:	<i>Arcolani</i>
Impianto:	RISTRUTTURAZIONE 3° PIANO
Note:	

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
 Viale Amendola n.2 - 40028 Imola (BO)
 U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
 Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - 40028 Imola (BO)
 Tel. 0542 694425 - Fax 0542 694465 - email esig@gest.imola.it

CENTRALINO GUARDIOLA/AMBULATORIO - TIPICO		Foglio:	Di:	Nr. Disegno:
FRONTE QUADRO		2	3	E1.04
Nome File:	Commitente:			
E1_04_CENTR_INF.dwg				

Non e' permesso consegnare e pezzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni informazione contenuta e' riservata ai clienti e non deve essere divulgata. E' fatta riserva di tutti i diritti.

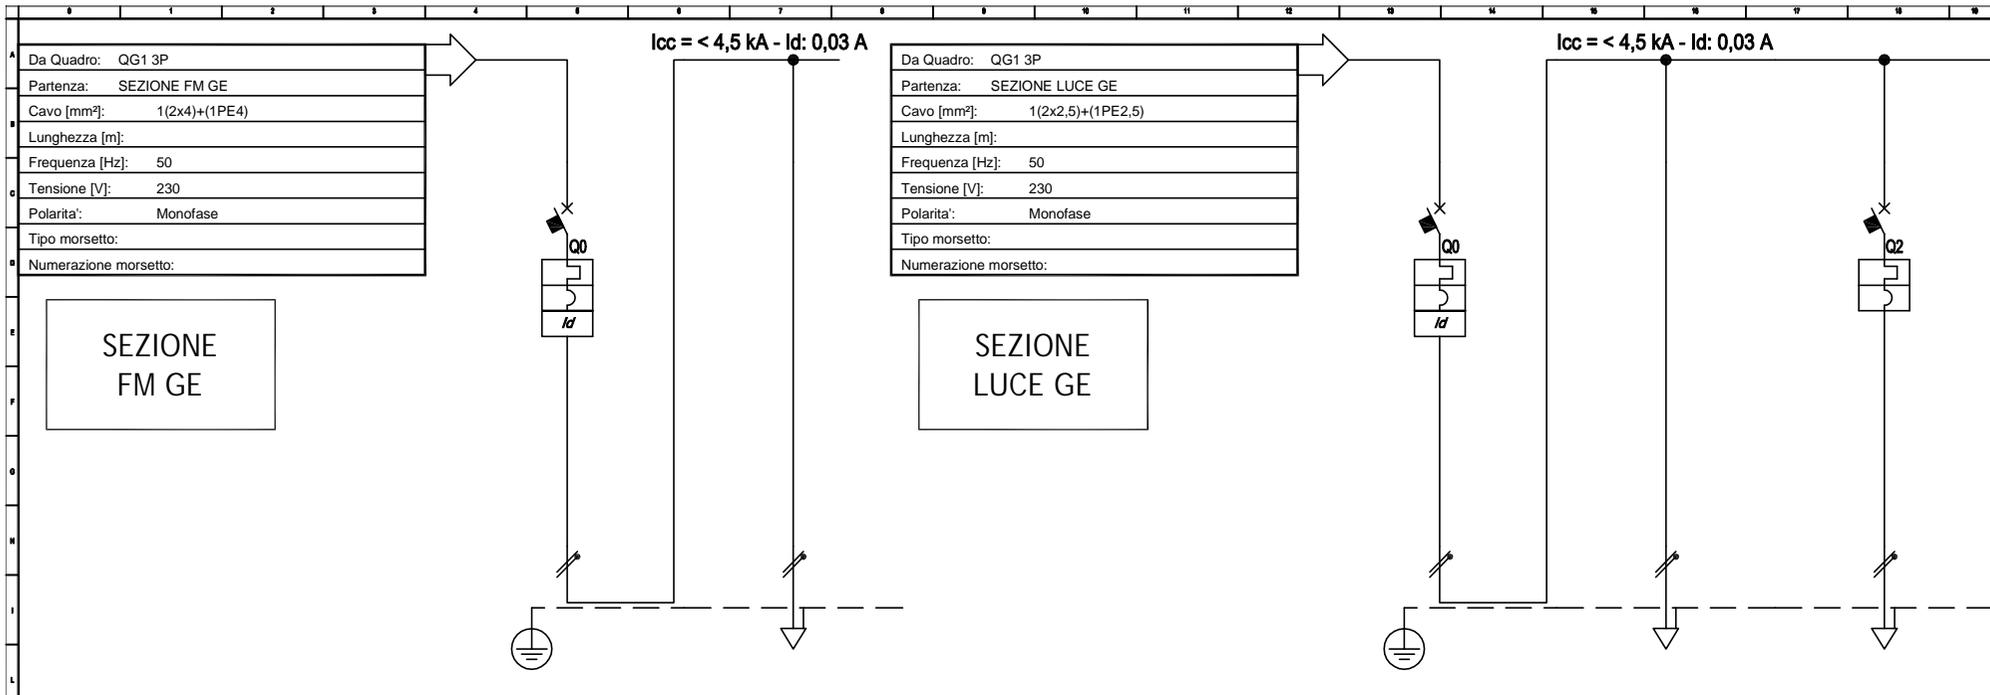

Sigla		PRESE LOCALE	PRESE LOCALE	GENERALE	LUCE LOCALE	TAPPARELLA	
Descrizione							
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	1,5	1,5	0,85	0,75	0,1	
CORRENTE (Ib)	[A]	8,119	8,119	4,09	3,608	0,481	
CosFi		0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100	
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE	MARCA	BTICINO		BTICINO		BTICINO	
	MODELLO	GAB813A16		GAB813AC10		FAB81C6	
	Esecuzione						
	TIPO						
	In	[A]	16	—	10	—	6
Poli		1P x 16 +N	—	1P x 10 +N	—	1P x 6 +N	
P.d.l.	[kA]	4,5	—	4,5	—	4,5	
I differenziale	[A]	0,03 - Cl. A	—	0,03 - AC	—	—	
DISTRIBUZIONE		Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	
CONTATTORE TIPO							
RELE' TERMICO							
VOLTMETRO / AMPEROMETRO							
LINEA	Sigla		N07G9-K		N07G9-K	N07G9-K	
	Lunghezza	[m]	—	10	—	5	10
	POSA		—	143/1U_1/300/0,8	—	143/1U_1/300/0,8	143/1U_1/300/0,8
	Sezione	[mmq]	—	2(1x2,5)+(1PE2,5)	—	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x1,5)+(1PE1,5)
	Portata (Iz)	[A]	—	23	—	15	15

Data: MARZO 2014		Impianto: RISTRUTTURAZIONE 3° PIANO		CENTRALINO GUARDIOLA/AMBULATORIO - TIPICO			
Disegn.: <i>Sampomori</i>		Note:		SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE			
Contr.: <i>Arcofani</i>				Norme File:		Foglio: 3	
Visto: <i>Scivilla</i>				E1_04_CENTR_INF.dwg		Di: 3	
				Committente:		Nr. Disegno: E1.04	

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Ospedaliera "Leone di Sanco"
 Viale Amendola n.2 - 40026 Imola (BO)
 U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
 Piazza Giovanni dalle Bande Nere 11 - 40026 Imola (BO)
 Tel. 0542 864425 - Fax 0542 864485 - email: seg@gest.imh.bo.it