

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI GERIATRIA E LUNGODEGENZA OSPEDALE DI IMOLA

OSPEDALE "SANTA MARIA DELLA SCALETTA" - VIA MONTERICCO n°4 - 40026 IMOLA (BO)

Oggetto elaborato

**PROGETTO ESECUTIVO
REPARTO GERIATRIA**


DG1 - 1° STRALCIO

ELETTRICO

**CENTRALINO ACCENSIONE LUCI
GUARDIOLA SX E GUARDIOLA
DX**

SCHEMA ELETTR. UNIFILARE

Planimetria

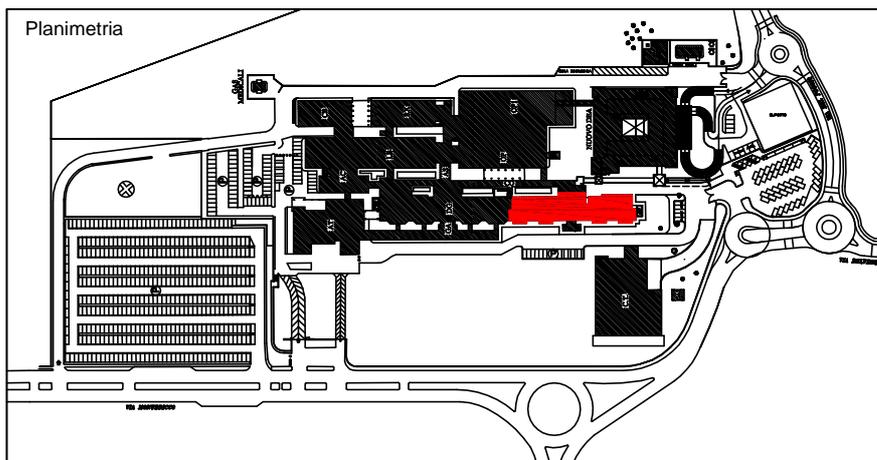

il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Lazzarato

il Direttore Sanitario

Dott. G. Spagnoli

il Direttore Amministrativo

Dott. M. Mingozzi

il Responsabile dell' U.O.P.T.I.

Dott. Ing. D. A. Faiello

Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Francesco Ferrari

Direttore dei Lavori:

Dott. Ing. D. Alessandro Faiello

Coordinatore della Sicurezza:

Geom. Mario Castaldi

Ufficio Direzione Lavori:

Geom. Daniela Righini

Per. Ind. Valentino Arcolani

Per. Ind. Marco Orsi

Impresa

Progettista Opere Edili:

Dott. Ing. D. Alessandro Faiello

Geom. Daniela Righini

Progettisti Impianti Elettrici:

Per. Ind. Valentino Arcolani

Progettisti Impianti Meccanici:

Per.Ind. Marco Orsi

Gruppo di lavoro UOPTI:

Dott. Ing. S. Scala

Dott. Ing. Jr. L. Campomori

Per. Ind. A. Cagnani

Elaborato n.

E1.08

DS\OCN\006\E1.08

Progetto/attività n.

P/14/13

gara n.

direzione lavori n.

Scala

-

Data

Marzo 2014

revisione 1	data
revisione 2	data
revisione 3	data
revisione 4	data


revisione 5	data
revisione 6	data
revisione 7	data
revisione 8	data

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque accessibile a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Centralino accensione luci guardiola sx


12 MODULI

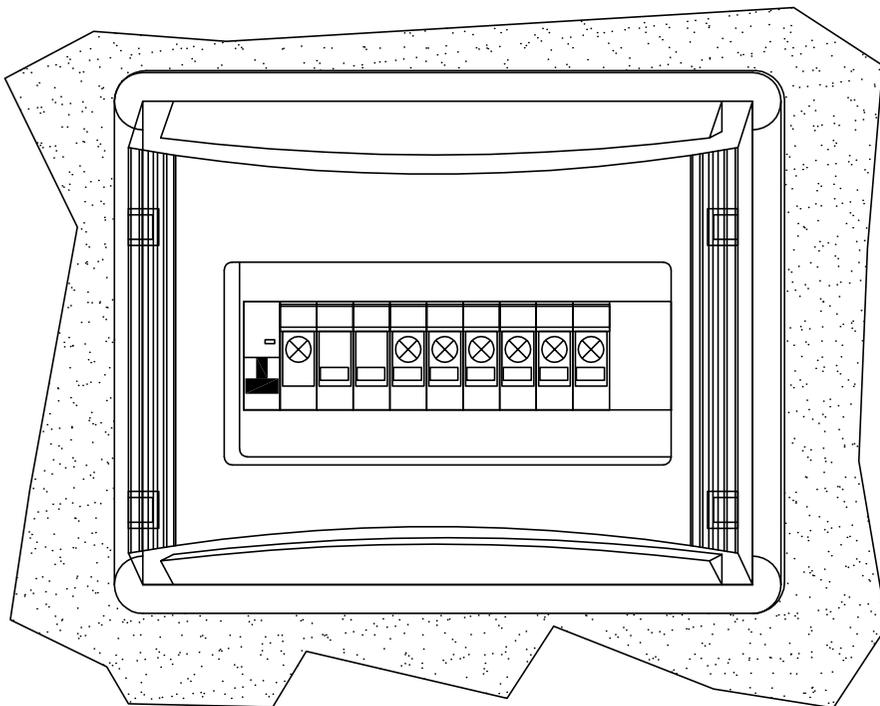

Targa quadro conforme alla norma CEI 17-13
(da compilare a cura del fornitore)

Centralino accensione luci guardiola dx

12 MODULI

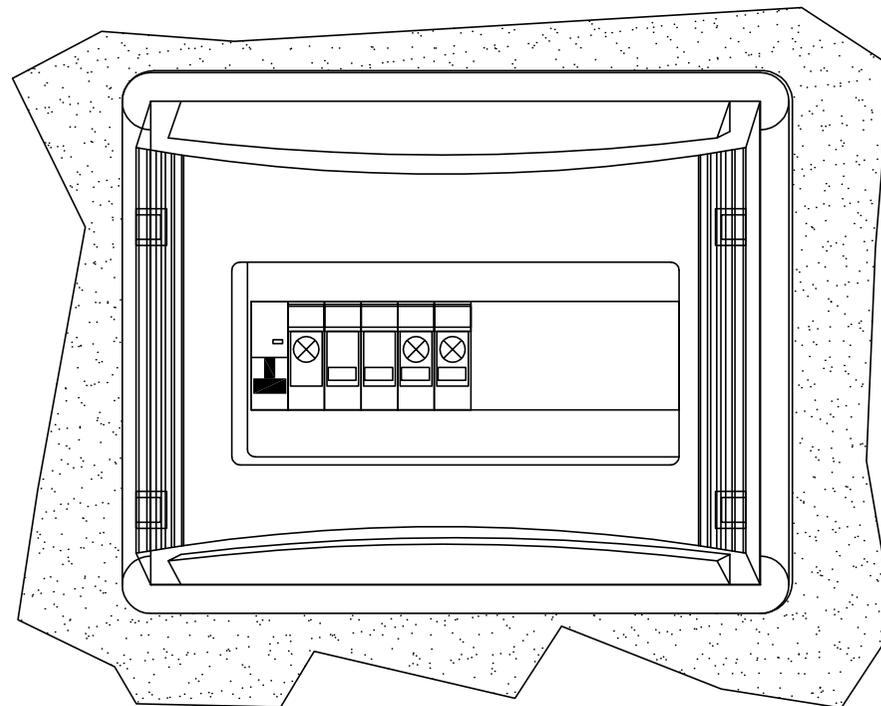

Targa quadro conforme alla norma CEI 17-13
(da compilare a cura del fornitore)

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: CENTRALINO
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-81
 TENSIONE NOMINALE (V): 230
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 10
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): --
 CORRENTE DI PICCO (kA): --
 ALTEZZA (mm): 264
 LARGHEZZA (mm): 328
 PROFONDITA' (mm): 115
 GRADO DI PROTEZIONE: IP40
 FORMA COSTRUTTIVA: VEDI DISEGNO
 COLORE INVOLUCRO: --
 TIPO DI PORTA: --
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE

Costruttore

(nome o marchio di fabbrica del costruttore)



(marchiatura CEI)

DENOMINAZIONE: CENTRALINO LUCI GUARD. SX
 SIGLA: CAL GS 3P
 PROVENIENZA: QG1 3P
 NUMERO DI SERIE O MATRICOLA: _____
 TENSIONE NOMINALE: 230 V
 NUMERO DELLE FASI: 1+N
 FREQUENZA: 50 Hz
 TENSIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI DI COMANDO E SEGNALEZIONE: - V
 CORRENTE A PIENO CARICO (corrente nominale del quadro): 10 A
 CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA TRIFASE Icc: < 4,5 kA
 CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA MONOFASE Icc: < 4,5 kA
 NUMERO DELLO SCHEMA ELETTRICO: E1.08

La targa dovrà essere rivettata ben in vista sul fronte del quadro.
 La targa dovrà essere metallica con i riferimenti normativi serigrafati.
 I dati caratteristici di ogni quadro dovranno essere riportati mediante punzonatura negli appositi spazi.

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: CENTRALINO
 NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-81
 TENSIONE NOMINALE (V): 230
 CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 10
 CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): --
 CORRENTE DI PICCO (kA): --
 ALTEZZA (mm): 264
 LARGHEZZA (mm): 328
 PROFONDITA' (mm): 115
 GRADO DI PROTEZIONE: IP40
 FORMA COSTRUTTIVA: VEDI DISEGNO
 COLORE INVOLUCRO: --
 TIPO DI PORTA: --
 ACCESSIBILITA': ANTERIORE

Costruttore

(nome o marchio di fabbrica del costruttore)



(marchiatura CEI)

DENOMINAZIONE: CENTRALINO LUCI GUARD. DX
 SIGLA: CAL GD 3P
 PROVENIENZA: QG1 3P
 NUMERO DI SERIE O MATRICOLA: _____
 TENSIONE NOMINALE: 230 V
 NUMERO DELLE FASI: 1+N
 FREQUENZA: 50 Hz
 TENSIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI DI COMANDO E SEGNALEZIONE: - V
 CORRENTE A PIENO CARICO (corrente nominale del quadro): 10 A
 CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA TRIFASE Icc: < 4,5 kA
 CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA MONOFASE Icc: < 4,5 kA
 NUMERO DELLO SCHEMA ELETTRICO: E1.08

La targa dovrà essere rivettata ben in vista sul fronte del quadro.
 La targa dovrà essere metallica con i riferimenti normativi serigrafati.
 I dati caratteristici di ogni quadro dovranno essere riportati mediante punzonatura negli appositi spazi.

Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

Data: MARZO 2014
 Disegn.: *Campomori*
 Contr.: *Arcolani*
 Visto: *Scalzo*


Impianto: RISTRUTTURAZIONE 3° PIANO
 Note:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
 Viale Amendola n.2 - 40028 Imola (BO)
 U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
 Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - 40028 Imola (BO)
 Tel. 0542 694425 - Fax 0542 694450 - email esig@gest.istmbo.it


CENTRALINO ACCENSIONE LUCI			
FRONTE QUADRO			
Nome File:	Committente:	Foglio:	Nr. Disegno:
E1_08_CENTR_ACC_LUCI		2	3
			E1.08

Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti riservati da inventori o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offences are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

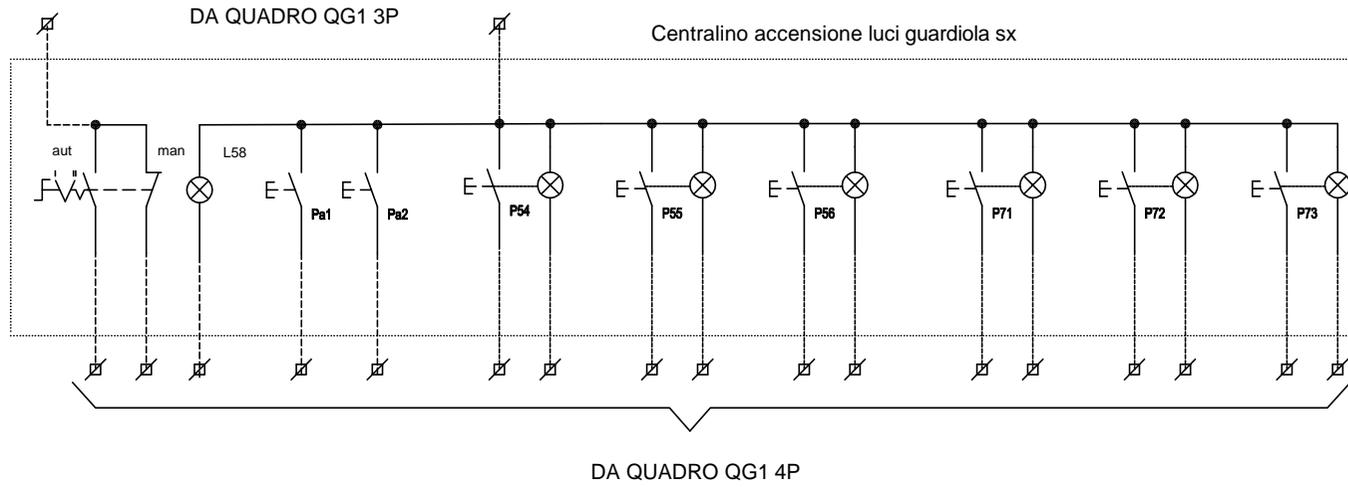

DA QUADRO QG1 4P

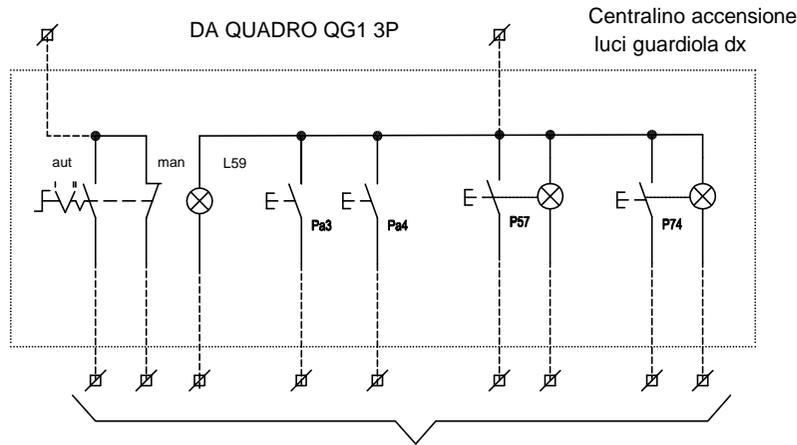

DA QUADRO QG1 3P

					Data: MARZO 2014	Impianto: RISTRUTTURAZIONE 3° PIANO		CENTRALINO ACCENSIONE LUCI		
					Disegn.: <i>Sampomori</i>	Note:		SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE		
					Contr.: <i>Arcofoni</i>			Norme File: E1_08_CENTR_ACC_LUCI		
					Visto: <i>Scivella</i>			Committente:		
Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.				Foglio: 3	Di: 3	Nr. Disegno: E1.08

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Ospedaliera "Leone di Imola"
 Viale Amendola n.2 - 40026 Imola (BO)
 U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
 Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - 40026 Imola (BO)
 Tel. 0542 844423 - Fax 0542 844425 - email sest@gest.imhbc.it