

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Viale Amendola n.2 - 40026 Imola (BO)

U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE

Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542 604425 - Fax 0452 604405 - email sat@ausl.imola.bo.it

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTO DI GERIATRIA E LUNGODEGENZA OSPEDALE DI IMOLA

OSPEDALE "SANTA MARIA DELLA SCALETTA" - VIA MONTERICCO n°4 - 40026 IMOLA (BO)

Oggetto elaborato

**PROGETTO ESECUTIVO
REPARTO LUNGODEGENZA**


DG2 - 2° STRALCIO

ELETTRICO

**TIPICO CENTRALINO PER LOCALI
GUARDIOLA, AMBULATORIO E
CAPO SALA**

SCHEMA ELETR. UNIFILARE

Planimetria

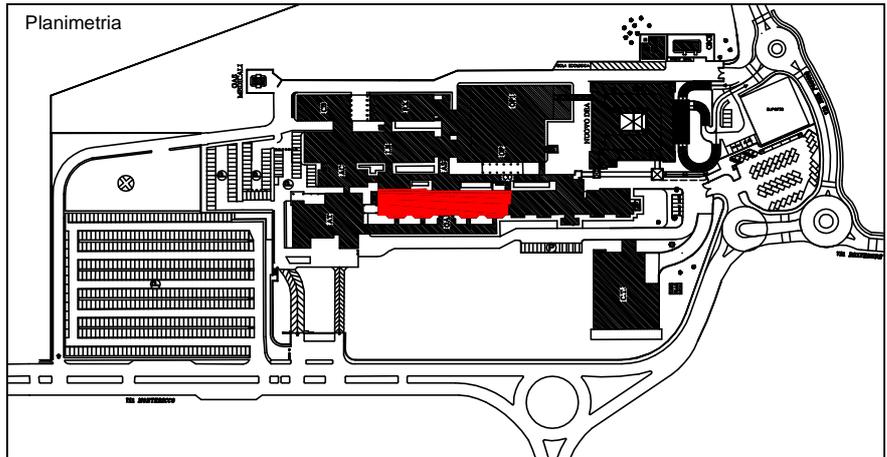

il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Lazzarato

il Direttore Sanitario

Dott. G. Spagnoli

il Direttore Amministrativo

Dott. M. Mingozzi

il Responsabile dell' U.O.P.T.I.

Dott. Ing. D. A. Faiello

Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Francesco Ferrari

Direttore dei Lavori:

Dott. Ing. D. Alessandro Faiello

Coordinatore della Sicurezza:

Geom. Mario Castaldi

Ufficio Direzione Lavori:

Geom. Daniela Righini

Per. Ind. Valentino Arcolani

Per. Ind. Marco Orsi

Impresa

Progettista Opere Edili:

Dott. Ing. D. Alessandro Faiello

Geom. Daniela Righini

Progettisti Impianti Elettrici:

Per. Ind. Valentino Arcolani

Progettisti Impianti Meccanici:

Per.Ind. Marco Orsi

Gruppo di lavoro UOPTI:

Dott. Ing. S. Scala

Dott. Ing. Jr. L. Campomori

Per. Ind. A. Cagnani

Elaborato n.

E2.04

DS\OCN\006\E2.04

Progetto/attività n.

P/14/13

gara n.

direzione lavori n.

Scala

-

Data

Marzo 2014

revisione 1	data
revisione 2	data
revisione 3	data
revisione 4	data

revisione 5	data
revisione 6	data
revisione 7	data
revisione 8	data

Targa quadro conforme alla norma CEI 17-13
(da compilare a cura del fornitore)

Costruttore

(nome o marchio di fabbrica del costruttore)

CE

(marchiatura CE)

DENOMINAZIONE

SIGLA

PROVENIENZA

NUMERO DI SERIE O MATRICOLA

TENSIONE NOMINALE V

NUMERO DELLE FASI

FREQUENZA Hz

TENSIONE DEI CIRCUITI AUSILIARI
DI COMANDO E SEGNALAZIONE V


CORRENTE A PIENO CARICO
(corrente nominale del quadro) A

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO
CONDIZIONATA TRIFASE Icc kA

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO
CONDIZIONATA MONOFASE Icc kA

NUMERO DELLO SCHEMA ELETTTRICO

12 MODULI

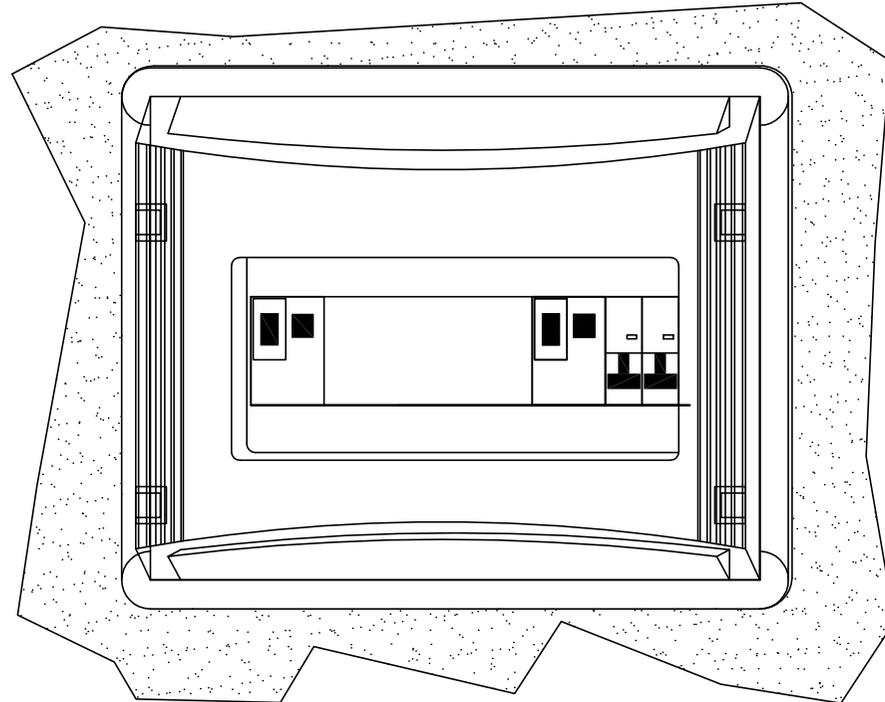

La targa dovrà essere rivettata ben in vista sul fronte del quadro.
La targa dovrà essere metallica con i riferimenti normativi serigrafati.
I dati caratteristici di ogni quadro dovranno essere riportati mediante punzonatura negli appositi spazi.

NOTE:

- LE DIMENSIONI RIPORTATE SONO PURAMENTE INDICATIVE
- LA DITTA INSTALLATRICE, NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA, DOVRA' ATTENERSI ALL'ACQUISTO DI MATERIALE FACENDO LE SUE ECCEZIONI IN VARIANTE RIFERENDOSI PERO' AD APPARECCHIATURE DI EQUIVALENTI CARATTERISTICHE E CHE DOVRANNO ESSERE ACCETTATE DALLA DIREZIONE LAVORI
- IL DIMENSIONAMENTO DEL QUADRO AL FINE DEL CALCOLO DELLA SOVRATEMPERATURA E' A CURA DEL QUADRISTA, COME PURE LA NUMERAZIONE DEI COMPONENTI DEL QUADRO, IN QUANTO I FILI E I MORSETTI HANNO UNA NUMERAZIONE INDICATIVA NELLO SCHEMA
- SARÀ A CURA DELLA DITTA INSTALLATRICE RICONSEGNARE GLI ELABORATI GRAFICI, RIPORTANTI IN MODO CHIARO E COMPRESIBILE LE EVENTUALI MODIFICHE E NUMERAZIONI CORRETTE, AL FINE DI POTERNE REDIGERE L'AS-BUILT.

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: CENTRALINO
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI 23-48 23-49 23-81

TENSIONE NOMINALE (V): 230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 20
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE x 1s (kA): --
CORRENTE DI PICCO (kA): --

ALTEZZA (mm): 264
LARGHEZZA (mm): 328
PROFONDITA' (mm): 115

GRADO DI PROTEZIONE: IP40
FORMA COSTRUTTIVA: VEDI DISEGNO

COLORE INVOLUCRO: --
TIPO DI PORTA: TRASPARENTE
ACCESSIBILITA': ANTERIORE

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Data:	MARZO 2014
Disegno:	<i>Campanoni</i>
Contr.:	<i>Arcolani</i>
Visto:	<i>Favella</i>

Impianto: **RISTRUTTURAZIONE 3° PIANO**

Note:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Viale Amendola n.2 - 40028 Imola (BO)
U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - 40028 Imola (BO)
Tel. 0542 694425 - Fax 0542 694465 - email esig@gest.imola.it

CENTRALINO GUARDIOLA/AMBULATORIO - TIPICO		Foglio:	Di:	Nr. Disegno:
FRONTE QUADRO		2	3	E2.04
Nome File:	Commitente:			
E2_04_CENTR_INF.dwg				

Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Visto:

